
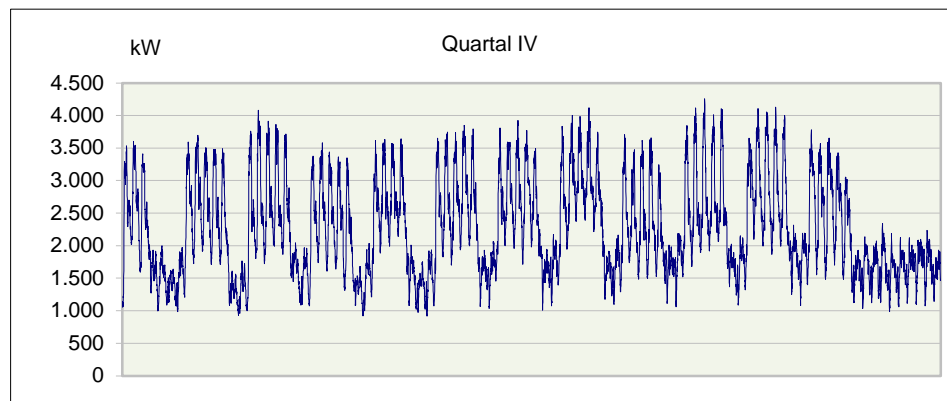
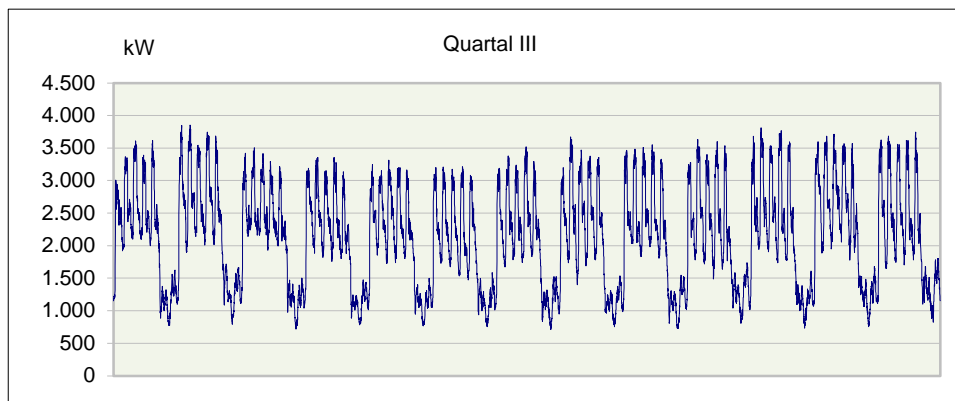
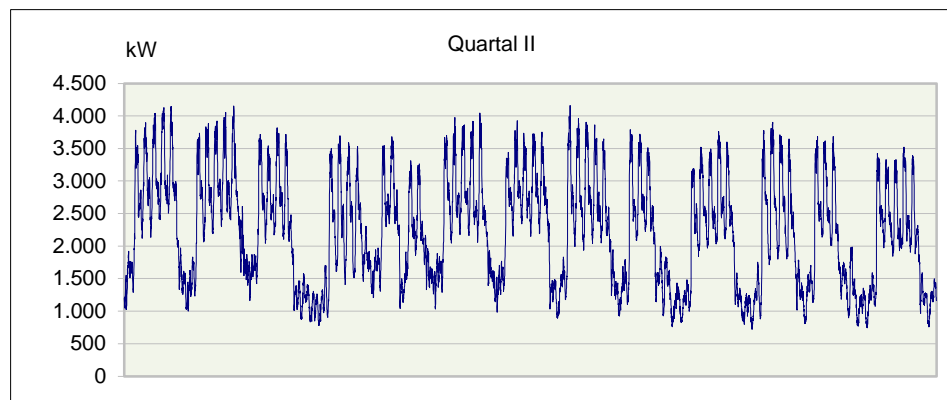


**Mittelspannung MS
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2019**

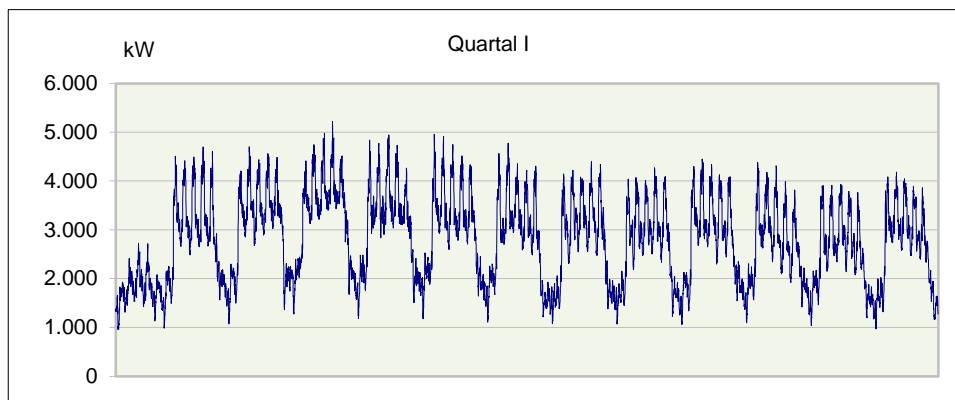

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jahresarbeit | 20.634.276 kWh |
| Höchstleistung | 5.216 kW |
| Datum/Zeit P _{max} | 24.01.2019 11:30 Uhr MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.